

# „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI I MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH – ZESTAW 2/200

**Inwestor: GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM**  
**Ul. Rynek 40**  
**37-420 Rudnik nad Sanem**

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** *PRO-IN-TECH Dorota Lubas*  
*35-103 Rzeszów; ul. Strzelnicza 20/2*

**PROJEKTANT:**

*Projektant: inż. Grzegorz Lubas*  
*upr. PDK/0142/PWOS/04 w spec. Sanitarnej*  
*(pieczęć, podpis)*

inż. GRZEGORZ LUBAS  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń, w szczególności instalacyjnej  
w zakresie sieci instalacji i urządzeń  
ciepłotnych, wentylacyjnych i gazowych,  
wodociągów i kanalizacyjnych  
PDK/0142/PWOS/04

**Rzeszów, lipiec 2022 r.**

# **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

## **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Zakres opracowania
4. Założenia wyjściowe do projektowania
5. Przyjęte rozwiązanie technologiczno - instalacyjne
6. Kolektory słoneczne
7. Zestaw przyłączeniowy kolektorów słonecznych
8. Zestaw montażowy kolektorów słonecznych
9. Przewody instalacji solarnej
10. Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody
11. Grupa pompowa – sterownicza solarna dwudrogowa
12. Solarny czynnik roboczy
13. Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
14. Grzałka elektryczna
15. Urządzenia zabezpieczające instalację c.w.u.
16. Armatura instalacyjna instalacji c.w.u.
17. Wytyczne montażowe, próby i odbiory techniczne

Załącznik 1: Główne elementy zestawu solarnego

## **II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

1. Schemat instalacji solarnej – rys. 1

# OPIS TECHNICZNY

## **1. Przedmiot opracowania**

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Opracowanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie 3.1 „Rozwój OZE”, zadanie pn.: - „**Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem**”

## **2. Podstawa opracowania**

- uzgodnienia z Inwestorem,
- aktualnie obowiązujące przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy,
- wytyczne Instytucji Zarządzającej
- dokumentacja aplikacyjna

## **3. Zakres opracowania**

Zakres opracowania obejmuje:

- część technologiczną instalacji solarnej, składającej się z kolektorów słonecznych, podgrzewacza pojemnościowego wody i pozostałych urządzeń stanowiących całość instalacji,
- połączenie istniejącej instalacji c.w.u. z instalacją solarną (poprzez górną węzownicę w podgrzewaczu ciepłej wody) oraz włączenie do istniejącej instalacji wody zimnej w budynku.

## **4. Założenia wyjściowe do projektowania**

Instalacja solarna została zaprojektowana na podstawie poniższych założeń:

- liczba osób zamieszkałych w budynku: max. 4 osoby
- jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę: 50 dm<sup>3</sup>/osobę,
- dobowe zapotrzebowanie w budynku na ciepłą wodę: 200 dm<sup>3</sup>,
- obliczeniowa temperatura ciepłej wody: 55°C,
- temperatura wody zimnej na dopływie do podgrzewacza:  $t_z = 10^\circ\text{C}$ ,
- pokrycie zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w skali całego roku: nie mniej niż 50%

## **5. Przyjęte rozwiązanie technologiczno - instalacyjne**

Na podstawie założeń wyjściowych zaprojektowano układ solarny, w skład, którego wchodzi następujące urządzenia zasadnicze:

- kolektory płaskie o łącznej powierzchni apertury min. 4,6 m<sup>2</sup>).
- zasobnik ciepłej wody solarny o poj. 200 dm<sup>3</sup>,
- rurociągi solarne z rurą przewodową miedzianą lub inox DN16 w izolacji grubości min. 13 mm
- grupa pompowa dwudrożna,
- naczynie wzbiorcze przeponowe,
- regulator solarny z możliwością podłączenia modułu WLAN lub GSM.

Instalacja solarna sterowana będzie w układzie pełnej automatyki. Proces podgrzewania ciepłej wody użytkowej będzie rozpoczynał się i kończył samoczynnie, z uwzględnieniem wstępnie zadanych parametrów.

Ciepło z kolektorów słonecznych będzie przekazywane do wody użytkowej poprzez wymiennik węzownicowy w podgrzewaczu pojemnościowym.

Krążenie nośnika ciepła – wodnego roztworu glikolu propylenowego w obiegu zamkniętym kolektory – podgrzewacz pojemnościowy wody będzie wymuszone przez grupę pompową z pompą obiegową o wydajności regulowanej przez regulator solarny.

W przypadku braku dostatecznych warunków dla pracy instalacji kolektorów słonecznych woda w podgrzewaczu dogrzewana będzie przez konwencjonalne źródło lub grzałkę elektryczną oraz zagwarantuje możliwość wygrzewu higienicznego.

W przypadku zmniejszonego lub całkowitego braku rozbioru ciepłej wody, spowodowanego na przykład nieobecnością mieszkańców, instalacja będzie wymagała wcześniejszego aktywowania w regulatorze odpowiednich funkcji ochronnych, zapewniających dalszą poprawną pracę instalacji.

Wbudowanie instalacji solarnej do istniejącego układu przygotowania ciepłej wody nie będzie wymagało ingerencji w układzie sterowania i regulacji istniejącej kotłowni.

## **6. Kolektory słoneczne**

Należy zastosować kolektory słoneczne z selektywnym pokryciem absorbera. Kolektory słoneczne powinny charakteryzować się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niż niżej wymienione.

Minimalne parametry decydujące o równoważności:

Minimalna moc wyjściowa powierzchni kolektorów przy nasłonecznieniu $1000\text{W/m}^2$ i różnicy temperatur $T_m - T_a = 30^\circ\text{K}$ (wg normy PN EN 12975-2: 2007 lub równoważnej)	3 240 W
Minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury, potwierdzona Solar Keymark lub równoważny, wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.	83,0 %
Maksymalny współczynnik utraty ciepła $a_1$	$4,20\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Maksymalny współczynnik zależności temperatury utraty ciepła $a_2$	$0,020\text{ W}/(\text{m}^2\text{K}^2)$
Układ hydrauliczny kolektora	Meandrowy
Połączenie między kolektorami	Łączniki kompensujące naprężenia
Układ hydrauliczny kolektora słonecznego	Miedziany
Rodzaj absorbera	Miedziany lub aluminiowy
Rodzaj materiału obudowy	Rama aluminiowa
Minimalna grubość szyby solarnej	3,2 mm
Grubość izolacji kolektora słonecznego	Min. 40 mm
Wymagana gwarancja producenta	Min 10 lat

Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne. Część 1. Wymagania ogólne” oraz PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne - Część 2. Metody badań” lub PN-EN ISO 9806:2017

## **7. Zestaw przyłączeniowy kolektorów słonecznych**

Należy zastosować zestawy przyłączeniowe umożliwiające połączenie odpowiedniej liczby kolektorów w jedną baterię oraz z rurami instalacyjnymi CU lub Inox wraz z odpowietrznikiem ręcznym.

Zestawy przyłączeniowe muszą zapewniać szczelne połączenie kolektorów i instalacji. Zestawy przyłączeniowe powinny być skręcane (nielutowane) zarówno przy połączeniach między kolektorami jak również przy połączeniu kolektorów z rurociągami.

## **8. Zestaw montażowy kolektorów słonecznych**

Należy zastosować systemowe zestawy montażowe, przeznaczone dla danego typu kolektorów słonecznych, wykonane z profili aluminiowych oraz ze stali nierdzewnej. Przytwierdzenie kolektorów wraz z zestawem montażowym do podłoża będzie zrealizowane przy użyciu osobnych elementów łączących, uwzględniających rodzaj samego podłoża, miejsce i sposób montażu.

## **9. Przewody instalacji solarnej**

Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji grubości min. 13 mm wg PN-EN 13501-1:2019-02 lub równoważnej, odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Wymagana gwarancja min. 6 lat

## **10. Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody**

Projektuje się pionowy pojemnościowy podgrzewacz wody emaliowany emalią ceramiczną, z jednym kołnierzem rewizyjnym zgodnie z PN-EN 12897:2016 oraz króćcem umożliwiającym zamontowanie anody tytanowej i izolowanej grzałki elektrycznej (dla zamontowania grzałki elektrycznej, otwór gwintowany o maksymalnej średnicy 6/4)

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, projektuje się podgrzewacz z dwiema węzownikami o pojemności znamionowej/nominalnej (zgodnie z PN-EN 12897:2016) 200 dm<sup>3</sup>. Dolna węzownica do układu solarnego, górna węzownica do układu c.o)

Zabezpieczenie antykorozyjne podgrzewacza wody stanowi anoda tytanowa wraz z potencjostatem.

Na wyjściu ciepłej wody użytkowej z podgrzewacza wody projektuje się termostatyczny zawór antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-70OC z króćcami przyłączeniowymi minimum  $\frac{3}{4}$ " i kVS=1,7m<sup>3</sup>/h.

Pojemnościowy podgrzewacz wody będzie pełnił funkcję podstawowego zbiornika c.w.u. który połączony będzie z istniejącą instalacją c.w.u.

Dostarczony i montowany pojemnościowy podgrzewacz wody będzie połączony z istniejącymi przewodami instalacji wody użytkowej ciepłej i zimnej.

Podgrzewacz wody winien posiadać Klasę Energetyczną B zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji UE nr 812/2013 dla pojemności podgrzewacza wody ≤500dm<sup>3</sup> a w przypadku pojemności >500dm<sup>3</sup> do ≤2000dm<sup>3</sup> winien spełniać Rozporządzenie Delegowane Komisji UE nr 814/2014.

Wymiary:	
Maksymalna wysokość zasobnika 200	1,70 m
Maksymalna szerokość zasobnika 200	0,8 m

Temperatura robocza:

- po stronie solarnej (dolna węzownica): minimum = 110 °C
- po stronie c.o. (górna węzownica): minimum = 110 °C
- po stronie c.w.u. (zbiornik): minimum = 95 °C

Ciśnienie robocze:

- w obiegu solarnym (dolna węzownica): minimum = 10 bar
- w obiegu c.o. (górna węzownica): minimum = 10 bar
- w obiegu c.w.u (zbiornik): minimum = 10 bar

Wymagana gwarancja producenta: minimum 6 lat.

Wskazane powyżej parametry powinny być potwierdzone w karcie technicznej zasobnika obejmującej informacje o spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

#### **11. Grupa pompowo – sterownicza solarna dwudrogowa**

Należy zastosować grupę pompową solarną:

- podwójną,
- z elektroniczną pompą obiegu solarnego o wskaźniku  $EEL \leq 0,20$  i wysokości podnoszenia min. 7 m H<sub>2</sub>O przy przepływie 500 dm<sup>3</sup>/h określonej dla wody lub mieszanki glikolowej,
- z zaworem bezpieczeństwa,
- z zaworem zwrotnym,
- z armaturą do napełniania, (co najmniej dwa zawory kulowe spustowe),
- z manometrami,
- z separatorem powietrza z odpowietrznikiem,
- z rotametrem o zakresie regulacji 2 - 14 l/min.

Należy zastosować sterownik instalacji solarnej:

- sterujący obiegiem płynu solarnego w kolektorach słonecznych,
- regulujący temperaturę c.w.u. w podgrzewaczu,
- posiadający możliwość podłączenia modułu WLAN i współpracy z systemem monitoringu,
- funkcja zliczania energii dostarczonej przez kolektory słoneczne w postaci statystyk (statystyki co najmniej (kwartalne, roczne i całkowite), oraz możliwość przeniesienia zapisanych informacji na urządzenie zewnętrzne
- sterujący pracą pompy elektronicznej sygnałem PWM,
- posiadający zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (chłodzenie rewersyjne),
- wskazania regulatora w sposób czytelny na wyświetlaczu LCD,

- automatyczny i ręczny tryb pracy urządzeń,
- funkcja zabezpieczająca: tryb urlopowy – blokujący inne urządzenia grzewcze; wychładzanie nocne zbiornika przez kolektory; zabezpieczenie przed zamarzaniem przegrzaniem kolektora;
- 5 czujników temperatury (temperatura kolektora, temperatura zasobnika – dolna wężywnica, temperatura zasobnika – górna wężywnica, temperatura glikolu w grupie pompowej, czujnik temperatury kotła opalanego paliwem stałym)
- sterownik solarny montowany na ścianie, poza grupą pompową (niezabudowany w grupie pompowej)

Wymagana gwarancja producenta na solarną grupę pompową razem z pompą obiegową: minimum 6 lat.

### **12. Solarny czynnik roboczy**

Jako solarny czynnik roboczy (glikol) należy zastosować fabrycznie przygotowany wodny roztwór glikolu propylenowego z inhibitorami antykorozyjnymi.

Wymagana temperatura krzepnięcia: co najmniej ( $-30^{\circ}\text{C}$ ). Glikol musi być w 100% biodegradowalny z inhibitorami korozji. Nie dopuszcza się do stosowania glikolu na bazie gliceryny odpadowej oraz jakiegokolwiek domieszek tj.: glikolu etylenowego, pentahydratu boraksu.

Ze względu na możliwość przedostania się glikolu do wody użytkowej, płyn solarny musi posiadać atest PZH dopuszczający do stosowania w przemyśle spożywczym.

**Wymagana gwarancja producenta: minimum 6 lat.**

### **13. Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia**

Do kompensacji rozszerzalności cieplnej czynnika roboczego w obiegu solarnym zostało dobrane naczynie wzbiornicze przeponowe o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 18 dm<sup>3</sup>.

Wymagane parametry techniczne urządzeń:

- przeznaczone do instalacji solarnych,
- o dopuszczalnym ciśnieniu pracy nie mniejszym niż 8 bar,
- o dopuszczalnej temperaturze pracy nie mniejszej niż  $+140^{\circ}\text{C}$ .

W grupie pompowej należy zastosować zawór bezpieczeństwa o średnicy kanału dolotowego min.  $\frac{1}{2}$ " i ciśnieniu otwarcia 6 bar.

**Wymagana gwarancja producenta: minimum 6 lat**

### **14. Grzałka elektryczna (opcja)**

Należy zastosować grzałkę elektryczną o mocy znamionowej 2 kW. Element grzejny powinien być przeznaczony do pracy pod napięciem 230 V. Powinien posiadać wbudowany bezpiecznik temperatury, który zabezpiecza element grzejny przed przepaleniem w temperaturze  $+90^{\circ}\text{C}$  oraz termostat. Możliwość sterowania grzałką poprzez sterownik solarny. (opcja)



### **15. Urządzenia zabezpieczające instalację c.w.u.**

Po stronie instalacji c.w.u. należy zastosować poniższe zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez montaż naczynia wzbiorczego przeponowego na dopływie zimnej wody do podgrzewacza; dobrano naczynie przeponowe o pojemności nie mniejszej niż 18 dm<sup>3</sup>, o dopuszczalnym ciśnieniu pracy nie mniejszym niż 10 bar oraz dopuszczalnej temperaturze pracy nie mniejszej niż +99°C.
- zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez montaż zaworu bezpieczeństwa ½" o średnicy kanału dolotowego min. Ø11 mm i o ciśnieniu otwarcia 6 bar,
- na wyjściu ciepłej wody z podgrzewacza zabezpieczenie antyoparzeniowe z zaworem termoregulacyjnym DN20, umożliwiającym dostosowanie temperatury wody dostarczanej do punktów poboru w zakresie 35°C – 70°C,

### **16. Armatura instalacyjna instalacji c.w.u.**

Roboty instalatorskie przebudowy instalacji ciepłej wody należy wykonać zgodnie ze sztuką instalatorską rurami z PP (polipropylenu) z uwzględnieniem przeznaczenia, stosując odpowiednie kształtki systemowe.

### **17. Wytyczne montażowe, próby, odbiory techniczne**

#### *Roboty przygotowawcze*

Należy przeprowadzić następujące roboty przygotowawcze:

- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
- weryfikacja stanu instalacji elektrycznej budynku, w tym w pomieszczeniu, w którym będą instalowane urządzenia instalacji solarnej,
- weryfikacja stani instalacji CWU i CO,
- ustalenie z użytkownikiem lokalizację zbiornika w pomieszczeniu, do którego doprowadzona jest instalacja elektryczna, instalacja ciepłej i zimnej wody oraz instalacja CO.

#### *Wytyczne budowlane*

Wykonawca wykona w każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym, inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym z możliwością skalowania, rzutami dachu z umiejscowieniem kolektorów słonecznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie oraz przebiegiem przewodów solarnych.

Montaż instalacji kolektorów słonecznych powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne budynku – należy dobrać taki sposób montażu, który nie spowoduje osłabienia konstrukcji budynku i będzie zgodny z wytycznymi producenta.

Lokalizację zestawów solarnych należy uzgodnić z właścicielem budynku.

Lokalizację zbiornika należy przewidzieć w pomieszczeniu technicznym, do którego doprowadzona jest instalacja ciepłej i zimnej wody oraz instalacja c.o., jak również instalacja elektryczna odpowiadająca wymaganiom zastosowanych urządzeń.

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z częścią opisową i rysunkową dokumentacji technicznej.

Wszystkie miejsca przebić przez przegrody budowlane po wprowadzeniu instalacji należy zaizolować pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sposoby prowadzenia orurowania od kolektorów do wnętrza obiektu:

- wolnym kanałem technologicznym (np. nieczynnym przewodem wentylacyjnym, dymowym lub spalinowym),
- przez przegrody budowlane (pomieszczenia mieszkalne) do pomieszczenia usytuowania zbiornika solarnego
- po elewacji budynku do pomieszczenia zbiornika solarnego
- gdy występuje dach z blacho dachówki – należy stosować przejścia pod gąsiorem w kalenicy lub kominkami systemowymi wentylacyjnymi,
- gdy występuje dach z dachówki cementowej, ceramicznej – należy stosować przejścia pod gąsiorem w kalenicy lub poprzez dachówki wentylacyjne do tego przeznaczone.

Sposoby montażu kolektorów solarnych do podłoża na budynku:

- gdy występuje dach - podłoże betonowe - konstrukcja pod kolektory solarne kotwiona jest za pomocą kołków rozporowych systemowych do betonu,
- gdy występuje dach - podłoże drewniane - konstrukcja pod kolektory solarne kotwiona jest za pomocą wkrętów systemowych do drewna konstrukcyjnego,
- gdy występuje dach - podłoże z dachówki cementowej, ceramicznej - konstrukcja pod kolektory solarne mocowana jest za pomocą uchwytów hakowych pod dachówkę i kotwionych wkrętami systemowymi do łąt i krokwi,
- gdy występuje ściana - konstrukcja pod kolektory solarne kotwiona jest za pomocą kołków rozporowych w zależności od podłoża (kołkami do gazobetonu, cegły, itp.).
- w przypadku braku możliwości montażu kolektorów na dachu lub ścianie budynku, montaż należy wykonać na gruncie, na przygotowanych przez właściciela terenie (wyrównanie), fundament pod kolektory lub bloczki betonowe w zakresie Wykonawcy robót.

Podstawowy zakres robót budowlano-montażowych:

- montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i zestawów przyłączeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, należy zastosować optymalny kąt pochylenia kolektorów, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30° do 60° oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku

- południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od  $-45^{\circ}$  do  $+45^{\circ}$ ,
- w celu minimalizacji ryzyka uszkodzeń kolektorów podczas transportu na dach, należy zastosować transport za pomocą dźwigu lub systemowych drabin z elektryczną wciągarką,
  - **demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),**
  - montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,
  - montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,
  - montaż grupy pompowej,
  - montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych, zbiorniku oraz na kotle
  - podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,
  - przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,
  - napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,
  - wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były roboty budowlane,
  - zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki,
  - podłączenie górnej węzownicy zasobnika z drugim źródłem ciepła (istniejący kocioł na paliwo stałe) wraz z kompletną grupą pompową , należy podłączyć ją do sterownika solarnego i zaprogramować jej działanie we współpracy z kotłem
  - wykonawca ma obowiązek przeszkolić użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczną – Ruchową, instrukcję obsługi napisaną językiem nietechnicznym oraz ogólny schemat instalacji.

Wskazanie robót do wykonania przez właściciela budynku:

- zapewnić dostęp do obiektu oraz niezbędną do montażu powierzchnię, na którym będą wykonywane prace budowlane
- udostępnić wykonawcy dostęp do gniazda elektrycznego z uziemieniem
- zagwarantować temperaturę powyżej  $5^{\circ}\text{C}$  w miejscu, gdzie znajdował się będzie podgrzewacz solarny
- pogłębić miejsce, gdzie znajdował się będzie podgrzewacz solarny jeśli będzie wymagane
- przystosowanie drzwi, przegród, bram do możliwości przetransportowania elementów instalacji solarnej do miejsca jej montażu,
- w przypadku braku niezbędnych mediów w pomieszczeniu gdzie będzie montowana instalacja solarna doprowadzenie do niego instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania

*Ogólne wytyczne elektryczne*

Urządzenia elektryczne podczas montażu nie mogą znajdować się pod napięciem. Instalacja oraz podłączanie czujników temperatury powinna się odbywać zgodnie z wytycznymi producenta oraz ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Przewody elektryczne należy łączyć poprzez lutowanie oraz stosować osłonę połączeń przewodów za pomocą opaski termokurczliwej w celu zabezpieczenia przewodu. Wszystkie przewody elektryczne powinny być prowadzone w korytkach lub rurach osłonowych, na stałe przymocowanych do przegród budowlanych.

W pomieszczeniu technicznym, w którym przewidziano montaż podgrzewacza c.w.u. oraz grupy pompowej właściciel obiektu powinien doprowadzić gniazdo elektryczne dwuwtykowe z uziemieniem przewodami o przekroju  $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ . Instalacja elektryczna gniazda wtykowego powinna być zabezpieczona wyłącznikiem nadprądowym B16A oraz różnicowoprądowym. Dla sieci TNC Użytkownik zobowiązany jest wykonać gniazdo dwuwtykowe 230 V z uziemieniem z zabezpieczeniem nadprądowym B16A

### *Przepusty instalacyjne*

Przejścia przewodów rurowych przez dach należy wykonać poprzez zastosowanie dedykowanego dla danego rodzaju pokrycia przepustu dachowego w sposób umożliwiający bezproblemowe przeprowadzenie przewodów. Przejścia przez dach należy wykonać z zachowaniem pełnej szczelności przed działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.

### *Próba szczelności na zimno*

Badanie szczelności instalacji solarnej należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed montażem izolacji.

Przed przystąpieniem do badania szczelności instalację należy kilkakrotnie przepłukać. Na 24h przed badaniem instalację należy napęlnić i odpowietrzyć, a naczynie wzbiornicze odłączyć. Badanie powinno zostać przeprowadzone w oparciu o wskazanie manometru tarczowego (o zakresie 1,5 MPa i działce elementarnej 0,02 MPa).

Ciśnienie próbne: 0,5 MPa. Czas przeprowadzenia próby: 20 min

### **Załącznik 1. Główne elementy zestawu**

<b>nr materiału</b>	<b>opis</b>	<b>jednostka</b>	<b>ilość</b>
<b>1</b>	Przewód ze stali nierdzewnej w izolacji wraz z osłoną-zasilenie	kpl	1
<b>2</b>	Przewód ze stali nierdzewnej w izolacji wraz z osłoną-powrót	kpl	1
<b>3</b>	Rura do CWU, miedź, PEX-AL.-PEX, stal ocynkowana, PP średnica min. DN20 wraz z kształtkami hydraulicznymi i izolacji z pianki poliuretanowej	kpl	1
<b>4</b>	Rura do wody zimnej, miedź, PEX-AL.-PEX, stal ocynkowana, PP, średnica min. DN 20 wraz z kształtkami hydraulicznymi,	kpl	1
<b>5</b>	Rura do instalacji co, stal czarna, miedź, PP STABI z wkładką aluminiową lub włóknem szklanym, średnica min.	kpl	1

	DN 20 wraz z kształtkami hydraulicznymi i izolacją - zasilenie		
<b>6</b>	Rura do instalacji co, stal czarna, miedź, PP STABI z wkładką aluminiową lub włóknem szklanym, średnica min. DN 20 wraz z kształtkami hydraulicznymi i izolacją - powrót	kpl	1
<b>7</b>	Przewody elektryczne automatyki w dostawie producenta	kpl	1
<b>8</b>	Przewody elektryczne w dostawie producenta	kpl	1
<b>9</b>	Istniejące instalacje sanitarne (c.o. zasilenie, zimna woda) wg stanu istniejącego	kpl	2
<b>10</b>	Istniejące instalacje sanitarne (c.o. powrót ) wg stanu istniejącego	kpl	1
<b>11</b>	Istniejące instalacje sanitarne (c.w.u.) wg stanu istniejącego	kpl	1
<b>12</b>	Kolektory słoneczne o powierzchni apertury minimalnej 4,60 m <sup>2</sup> , posiadające certyfikat Solar Keymark lub równoważny.	kpl.	1
<b>13</b>	Odpowietrznik układu solarnego,	szt.	1
<b>14</b>	Czujnik temperatury T1 w dostawie producenta	szt.	1
<b>15</b>	Naczynie przeponowe instalacji glikolowej pojemność 18 dm <sup>3</sup>	szt.	1
<b>16</b>	Dwudrogowa grupa pompowa z elektroniczną pompą obiegu solarnego.	szt.	1
<b>17</b>	Sterownik układu solarnego z modemem internetowym	szt.	1
<b>18</b>	Zawór odcinający - kulowy DN20	szt.	1
<b>19</b>	Zawór zwrotny DN20	szt.	1
<b>20</b>	Zawór spustowy DN15	szt.	1
<b>21</b>	Czujnik temperatury T2 w dostawie producenta	szt.	1
<b>22</b>	Zawór zwrotny – bezpieczeństwa, ciś. otwarcia 6 bar	szt.	1
<b>23</b>	Czujnik temperatury T4 w dostawie producenta	szt.	1
<b>24</b>	Termostatyczny trójdrożny zawór mieszający DN20 z nastawą w zakresie 35 - 70 °C	szt.	1
<b>25</b>	Zawór odcinający instalację c.w.u. – kulowy DN20	szt.	1
<b>26</b>	Zawór odcinający część instalacji c.o. – kulowy DN20	szt.	2
<b>27</b>	Czujnik temperatury T3 w dostawie producenta	szt.	1
<b>28</b>	Odpowietrznik automatyczny	szt.	1
<b>29</b>	Wymiennik ciepłej wody użytkowej solarny, dwuwężownicowy o pojemności 200 L	szt.	1
<b>30</b>	Naczynie zbiorcze instalacji c.w.u., pojemność 18 dm <sup>3</sup> , ciśnienie max. 10 bar, ciśnienie wstępne 1,5 bara,. Ciśnienie wstępne naczynia dla potrzeb zbiornika 200 l należy ustalić na wartość 3 bary.	szt.	1
<b>31</b>	Grzałka elektryczna 2 kW (opcja)	szt.	1
<b>32</b>	Grupa pompowa obiegowa do podłączenia na górnej węzownicy (25-40)	szt.	1
<b>33</b>	Filtr siatkowy DN20	szt.	1

34	Pozostałe elementy i materiały niezbędne do montażu instalacji kolektorów słonecznych np. mocowania, uchwyty, wkręty, kołki, śruby, materiały i elementy hydrauliczne, pakuły, uszczelniacze dekarские, farby, przewody elektryczne, elementy elektryczne, materiały uzupełnień budowlanych, inne	kpl	1
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---

# Schemat instalacji solarnej

## Uwagi:


Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za istniejące instalacje, punkty: A, B, C, D rozgraniczają wybudowaną instalację solarną od istniejących instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku.

## Uwaga:

Podłączenie górnej węzłownicy leży po stronie Wykonawcy, wraz z grupą pompową i czujnikiem temperatury nakotłowym

## Legenda:

- 1. Instalacja glikolowa, przewód zasilający
- 2. Instalacja glikolowa, przewód powrotny
- 3. Fragment instalacji CWU
- 4. Fragment instalacji zimnej wody
- 5. Fragment instalacji c.o., przewód zasilający
- 6. Fragment instalacji c.o., przewód powrotny
- 7. Instalacja automatyki układu solarnego
- 8. Przewód elektryczny podłączający układ solarnego
- 9. Istniejące instalacje: c.o. zasilenie, zimna woda
- 10. Istniejące instalacje: c.o. powrót
- 11. Istniejąca instalacja CWU
- 12. Bateria kolektorów słonecznych
- 13. Odpowietrzenie układu solarnego
- 14. Czujnik temperatury T1
- 15. Naczynie przeponowe instalacji glikolowej
- 16. Dwudrogowa grupa pompowa
- 17. Sterownik układu
- 18. Zawór odcinający instalację zimnej wody
- 19. Zawór zwrotny
- 20. Zawór spustowy
- 21. Czujnik temperatury T2 (dół zbiornika)
- 22. Zawór zwrotny / bezpieczeństwa
- 23. Czujnik temperatury T4 (góra zbiornika)
- 24. Termostatyczny zawór mieszający
- 25. Zawór odcinający instalację CWU
- 26. Zawór odcinający
- 27. Czujnik T3 (temperatura powrotu glikolu)
- 28. Armatura odpowietrzająca (automatyczna)
- 29. Podgrzewacz CWU
- 30. Naczynie wzbiorcze instalacji CWU
- 31. Grzałka elektryczna
- 32. Pompa obiegowa
- 33. Filtł siatkowy
- 34. Anoda tytanowa
- 35. Reduktor ciśnienia
- 36. Zawór antyskażeniowy

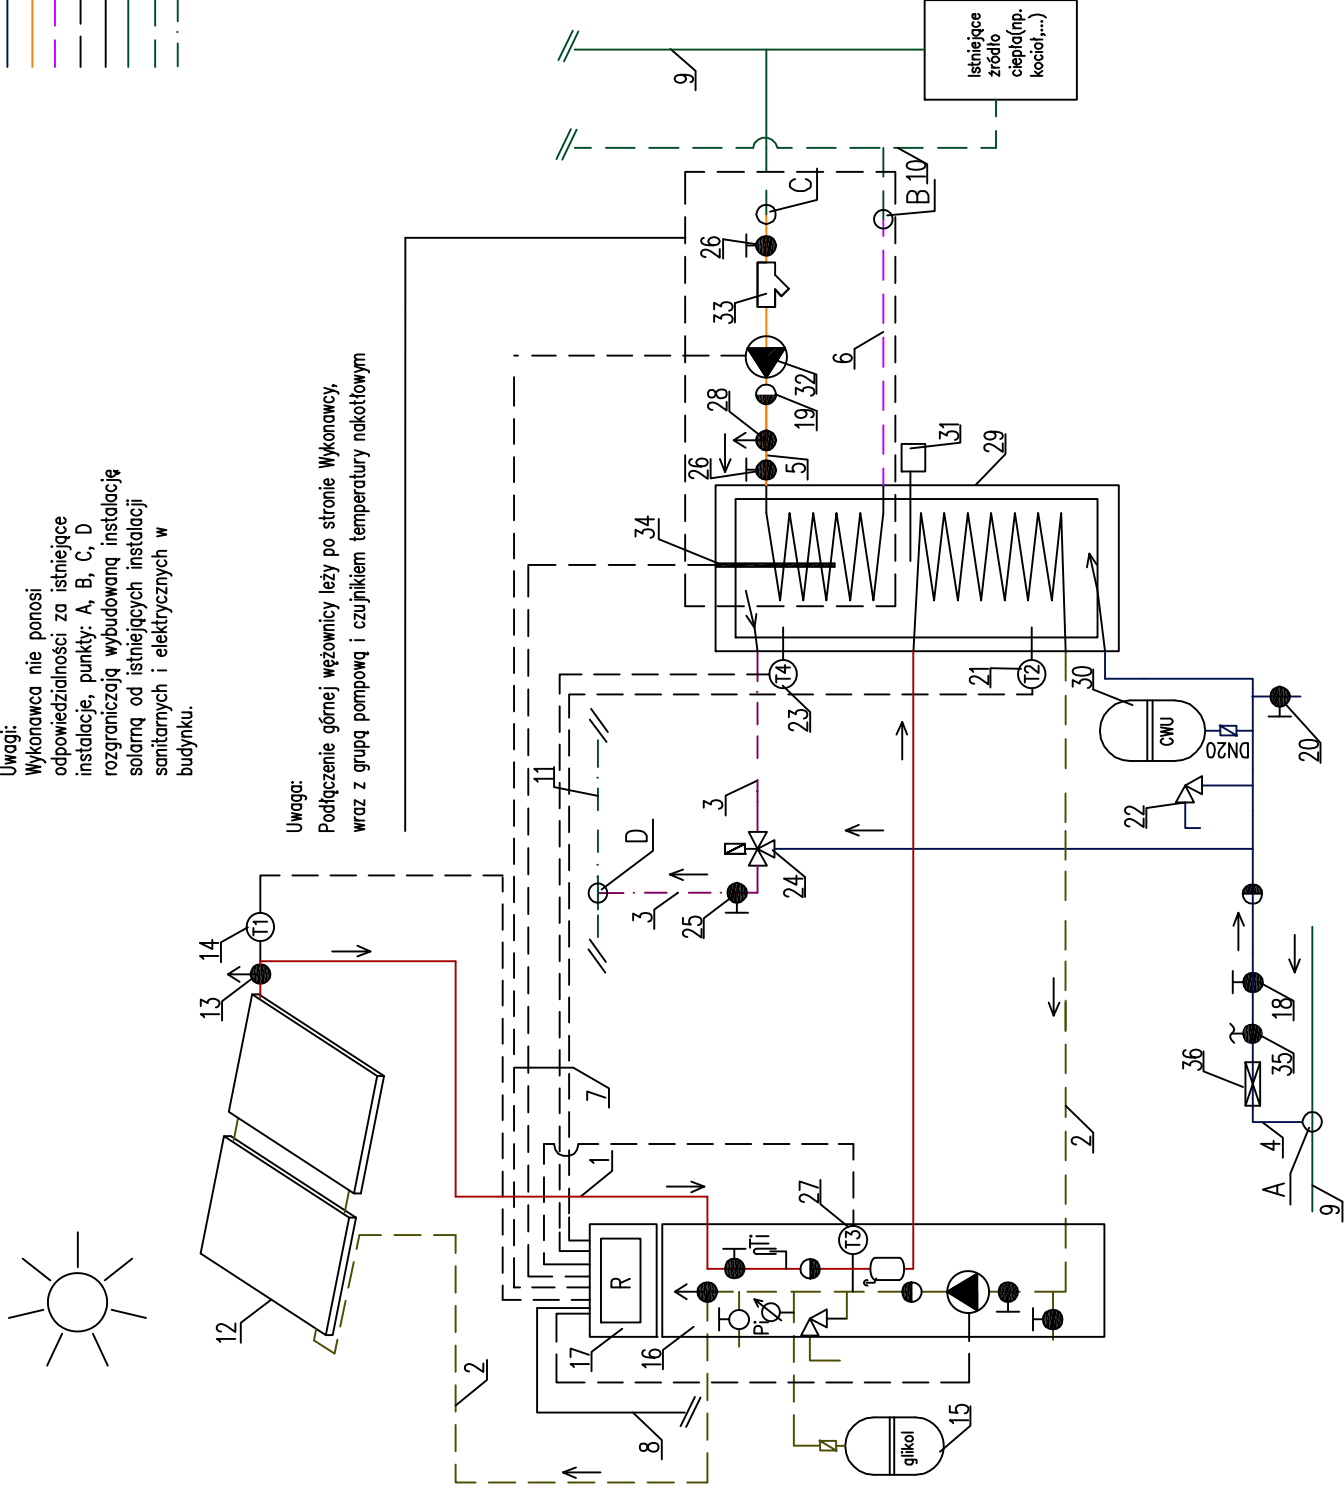

Investor:	GMINA I MIASTO RUMINIAK NAD SANEM ul. Rynek 40, 37-420 Ruminek nad Sanem	Stadium P.V.	
Biuro:	Rozdziel instalacji iDE w budowlanych mieszkalnym na terenie gminy i Miasta Ruminek nad Sanem	Brzoza	
Treść rysunku	Schemat instalacji solarnej w układzie 2/200	Sanitarna	
Funkcja	Nazwisko i Imię	Podpis	Skala
Projektant	Int. Grzegorz LUBAS upr. PBK/0142/PWDS/04	Data	07/2022
		Nr rys.	1